

Annexe Cabine d'essayage

VOTRE CABINE D'ESSAYAGE ET DE SOINS COMPORTE-T-ELLE :

Une entrée ayant une largeur d'au moins 80 cm (passage utile de 77 cm) ?

Oui

Non → point de non-conformité

Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d'un diamètre de 1,50 m à l'intérieur de la cabine ?
(Voir image 1.ce)

Oui

Non → point de non-conformité

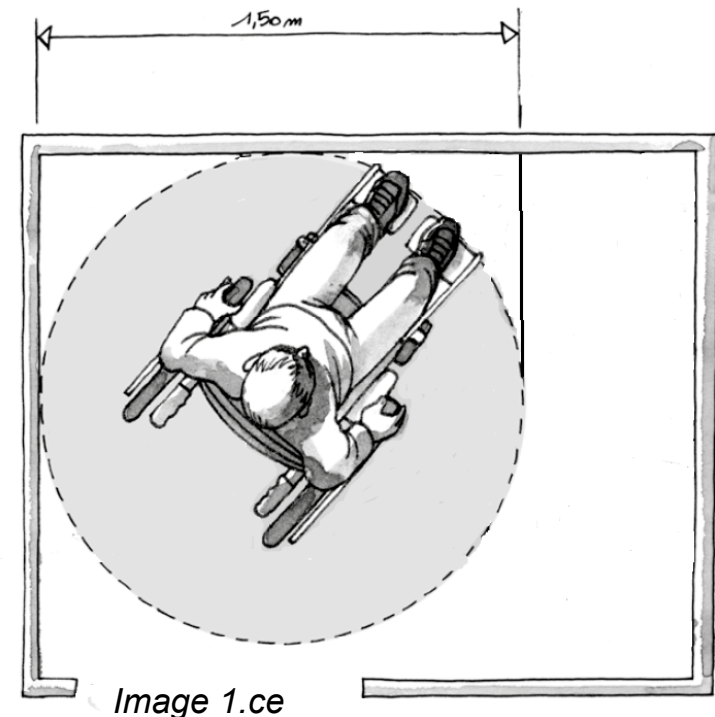


Image 1.ce

Une chaise ou un équipement pour s'y asseoir ?

Oui

Non → point de non-conformité

Un équipement permettant de disposer d'un appui en position « debout » (barre horizontale et verticale) ?

(Voir image 2.ce)

Oui

Non → point de non-conformité

Barres
d'appui

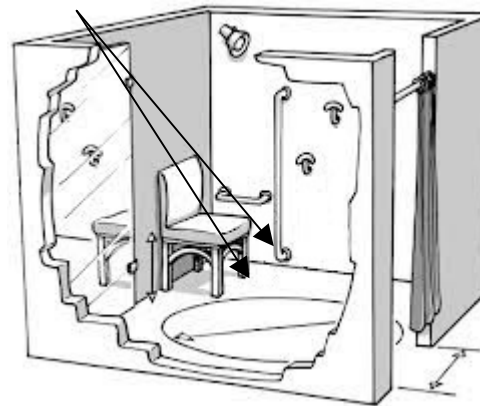


Image 2.ce